

# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

CE	ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	06								
		0432 - CPD - 0031	EN 1154:1996+A1:2002 / AC:2006		4	8	1-4	1	1	3
				4	8	2-5	1	1	4	
		4	8	5-6	1	1	4			

CE	ECO Schulte GmbH & Co. KG Iserlohner Landstraße 89 D-58706 Menden	06								
		0432 - CPD - 0143	EN 1155:1997+A1:2002 / AC:2006		3	8	3-6	1	1	0
		0432 - CPD - 0147	EN 1158:1997+A1:2002 / AC:2006							

	Türschließergröße Door closer size Force de ferme porte	Max. Türbreite Max. door width Largeur de porte max.	Umdrehungen Rotations Rotations
<b>TS-61 B</b> EN 2-5	2	850 mm	-5
	3	950 mm	0
	4	1100 mm	+7
	5	1250 mm	+15
<b>TS-61 B</b> EN 5-6	5	1250 mm	0
	6	1400 mm	+6
<b>TS-51 B</b> EN 1-4	1	750 mm	-7
	2	850 mm	-4
	3	950 mm	0
	4	1100 mm	+6

Abkürzungen	Abbreviations	Abréviations
SG Schließgeschwindigkeit	CS Closing speed	VF Vitesse de fermeture
ES Endschlag	LS Latching speed	CF Coup final
ÖD Öffnungs-dämpfung	BC Back check	FO Frein à l'ouverture
SK Schließkraft	CF Closing force	FF Force de fermeture

Für die Montage dürfen ausschließlich Originalteile des Herstellers verwendet werden. Die Montagearbeiten müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung entfällt jeglicher Garantieanspruch. Diese Anleitung ist vom Monteur nach der Montage an den Betreiber weiterzugeben!

Only original parts have to be used. The assembly has to be made by a qualified person according to the mounting instruction. In case of non-respect the guarantee is invalid. This instruction is to be handed over to the operator by the fitter after assembly!

Impérativement utiliser la notice de montage fournie par le fabricant. La mise en œuvre et le montage doivent être exécutés par du personnel qualifié. Le non respect de ces règles annule catégoriquement tout droit de garantie Cette instruction est à remettre par le poseur à l'exploitant après montage.




Leistungserklärung nach Verordnung (EU) Nr. 305/2011 finden Sie unter <http://www.eco-schulte.de/leistungserklaerungen>  
 Declaration of performance according to Regulation (EU) No 305/2011 see <http://www.eco-schulte.de/declarationofperformance>  
 Déclaration des performances conformément au règlement (UE) N° 305/2011 voir <http://www.eco-schulte.de/declarationdesperformances>

# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

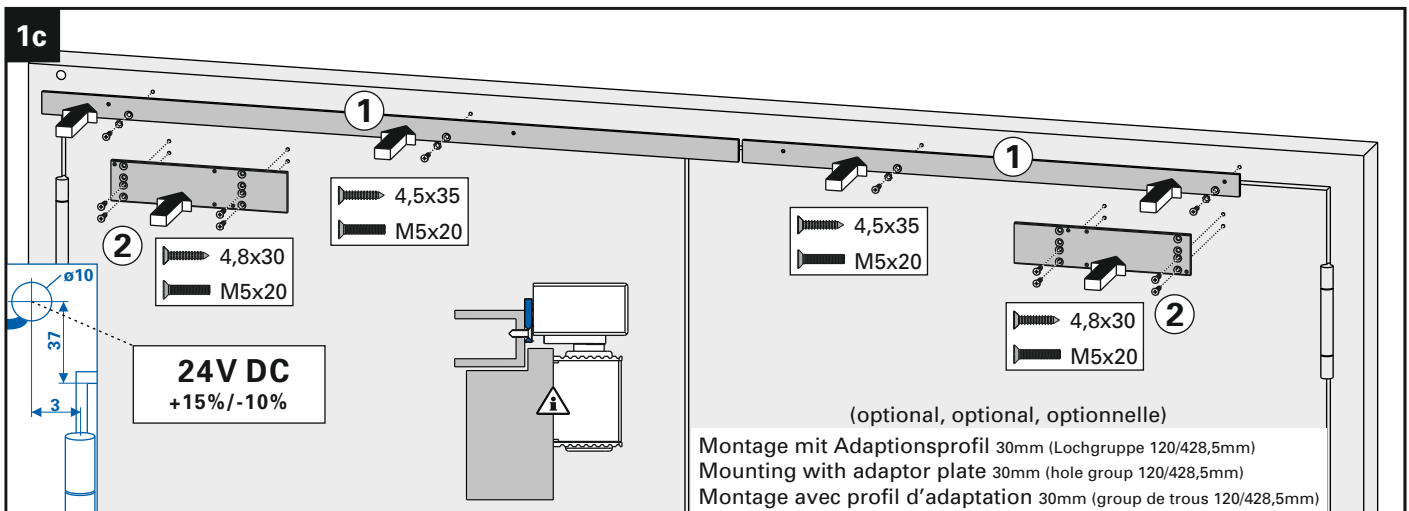
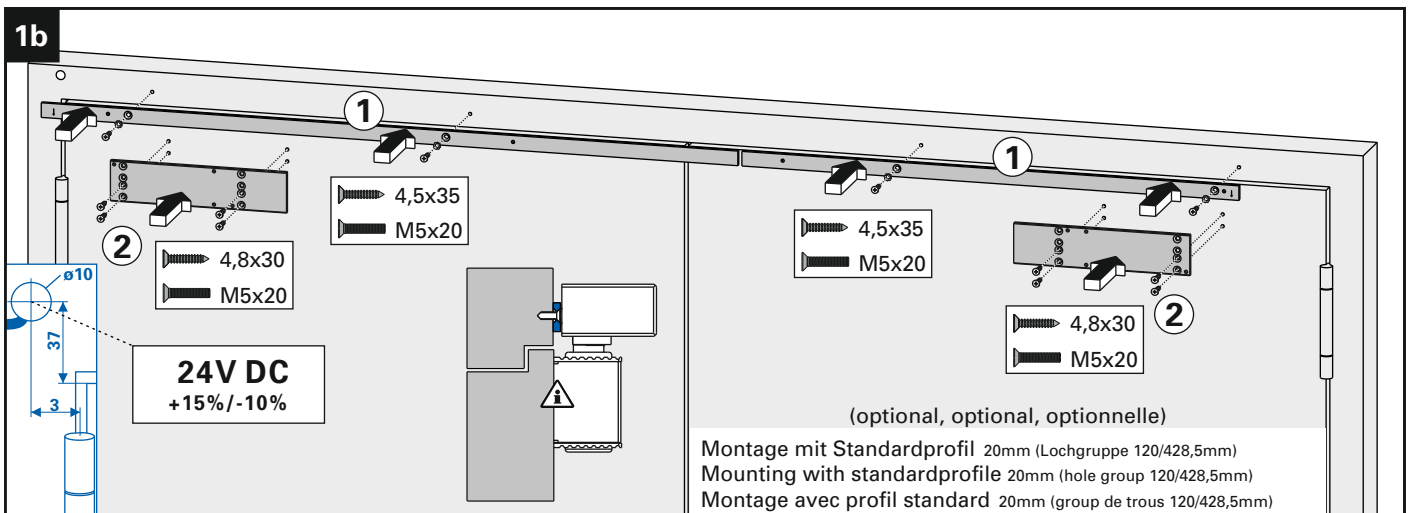
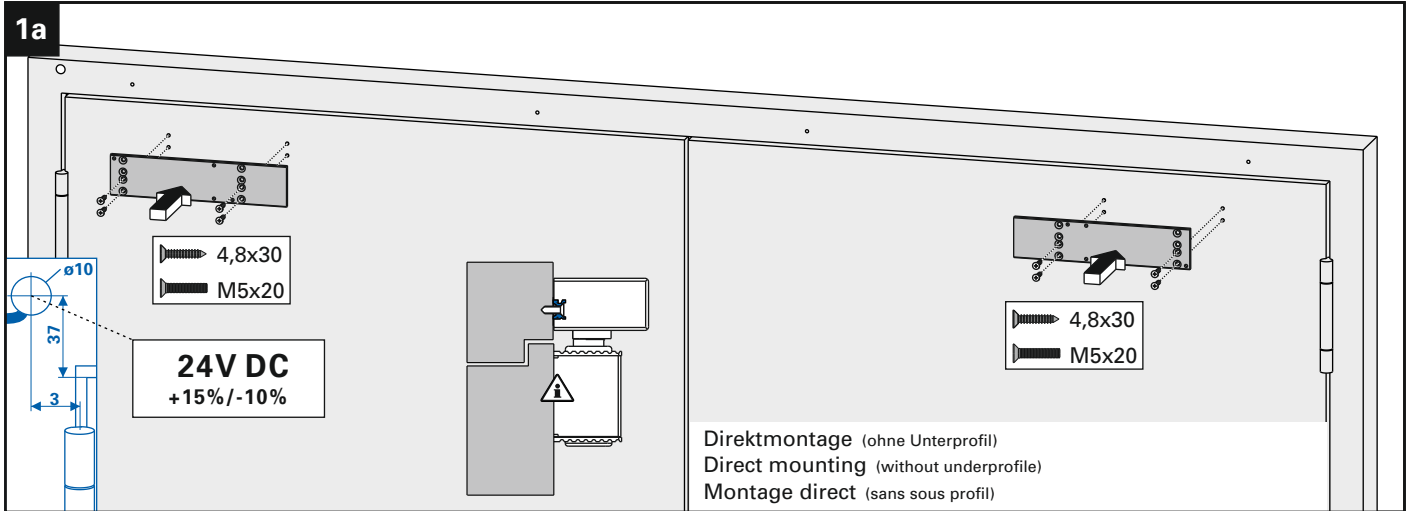


# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

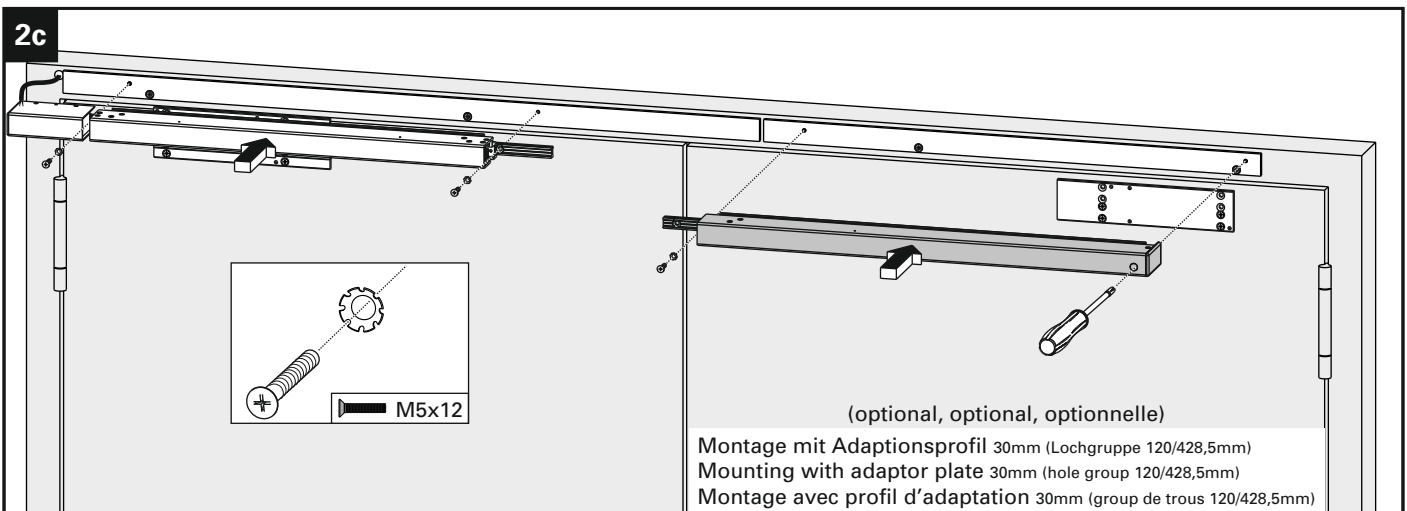
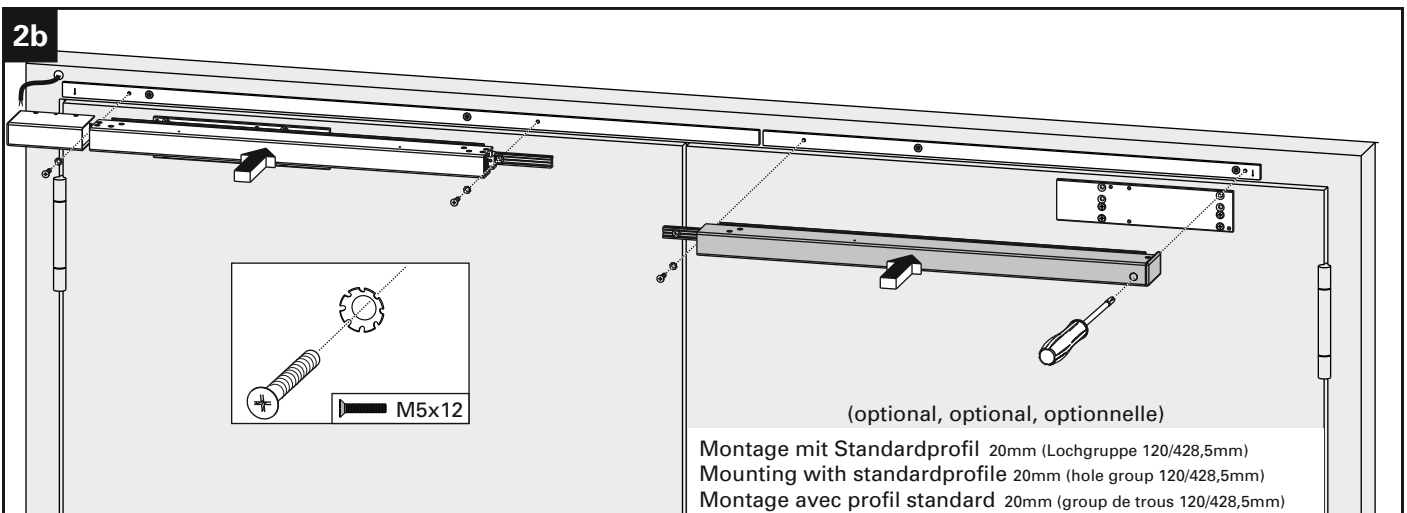
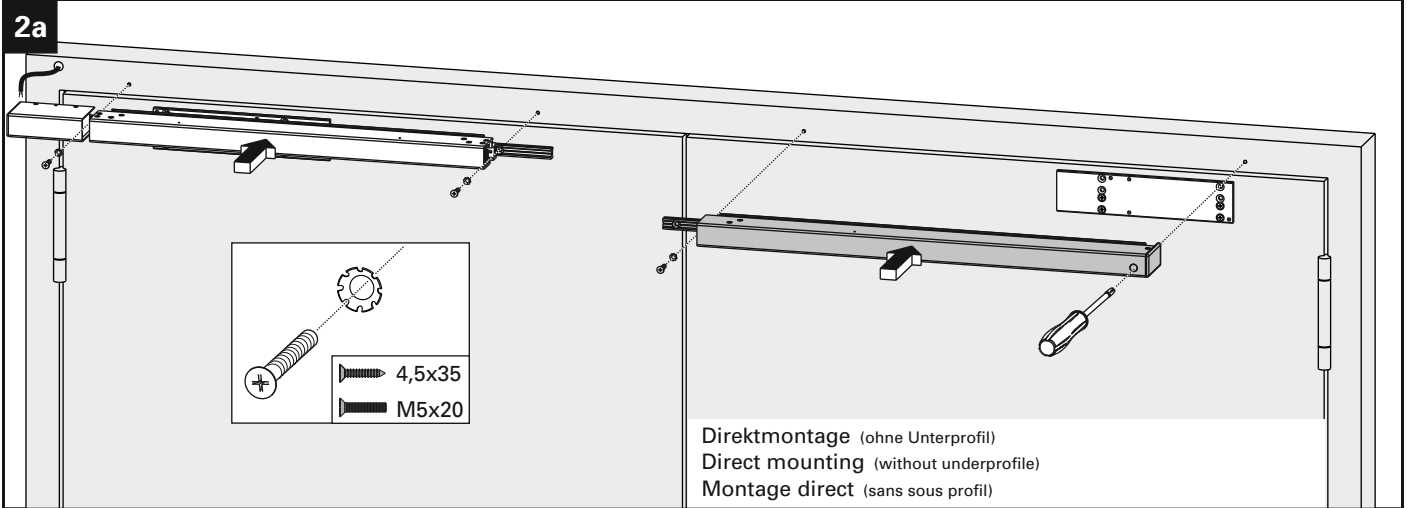


# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

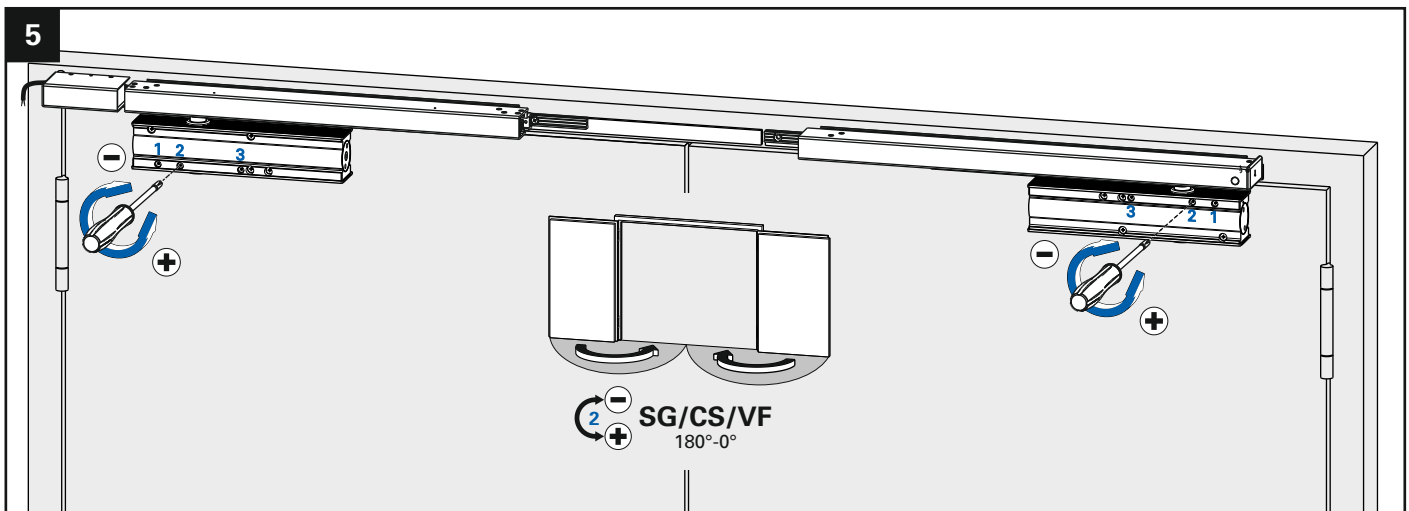
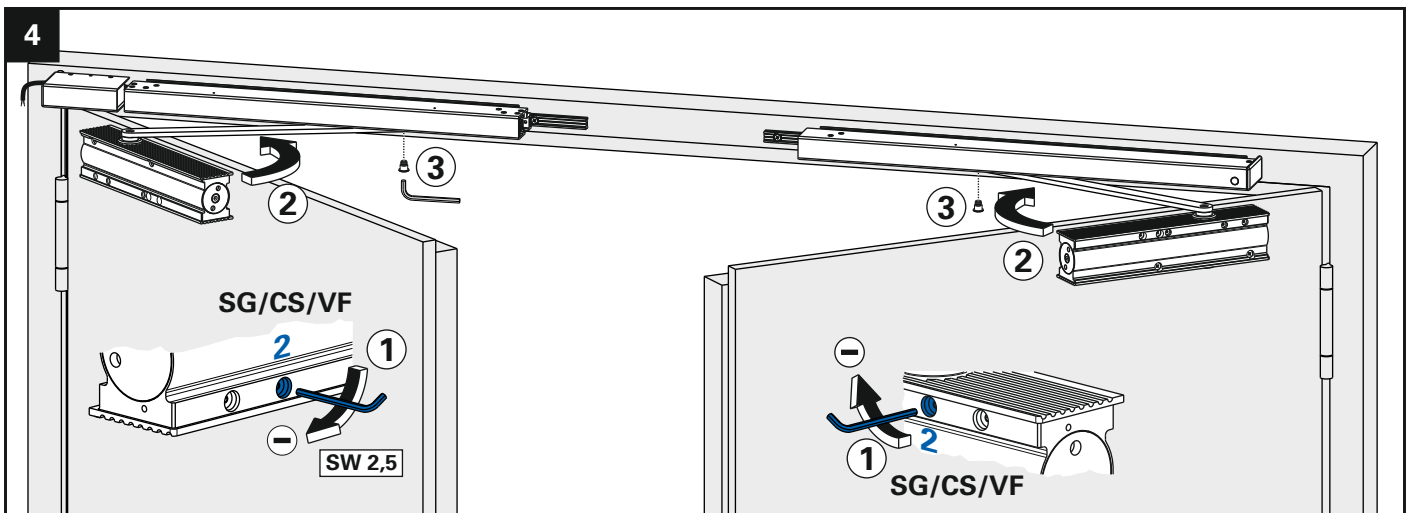
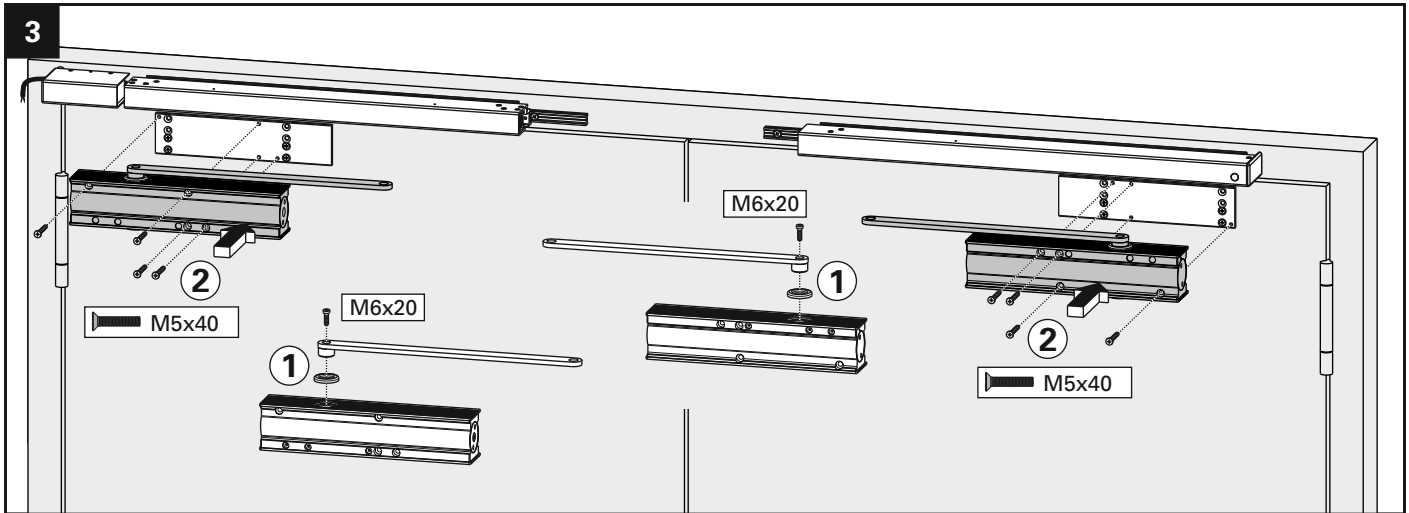


# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage






SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

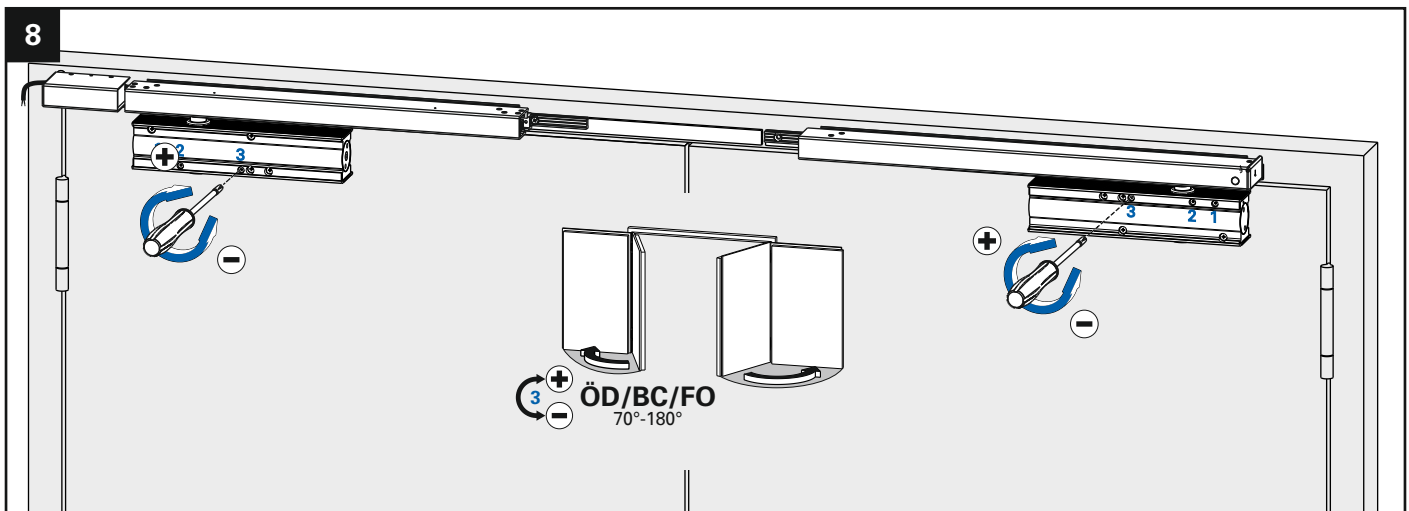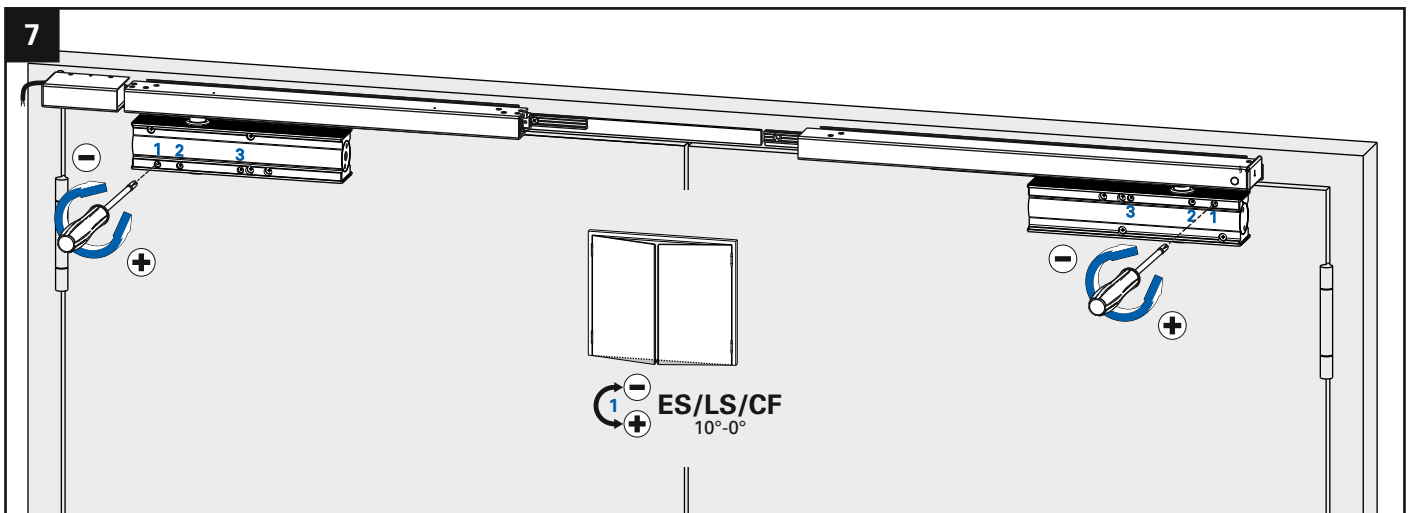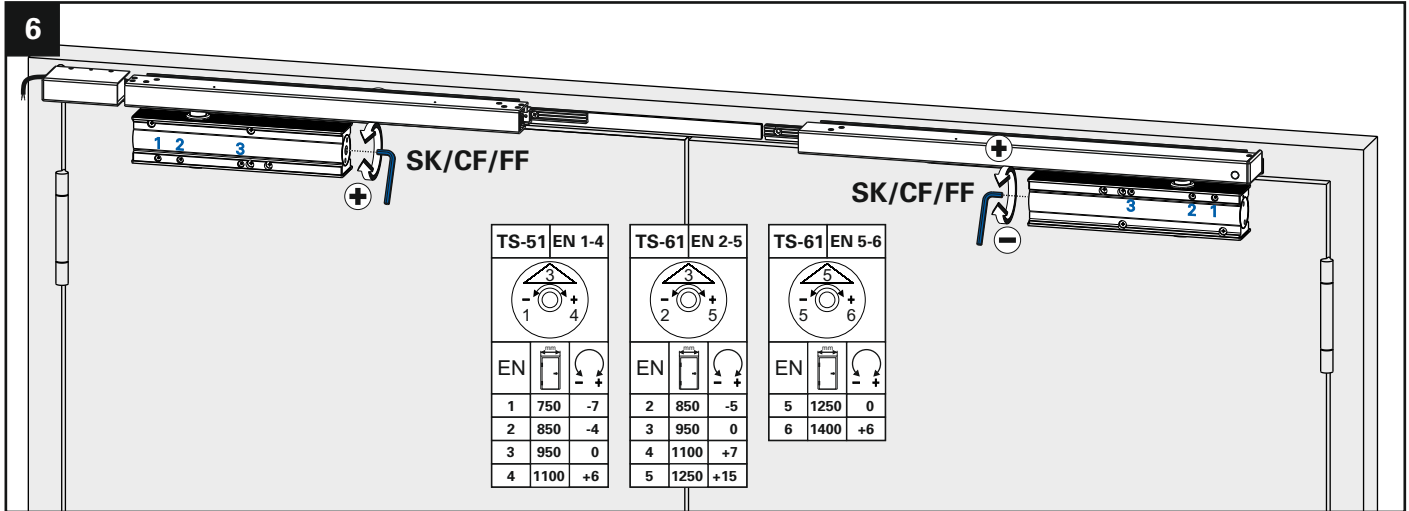

SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

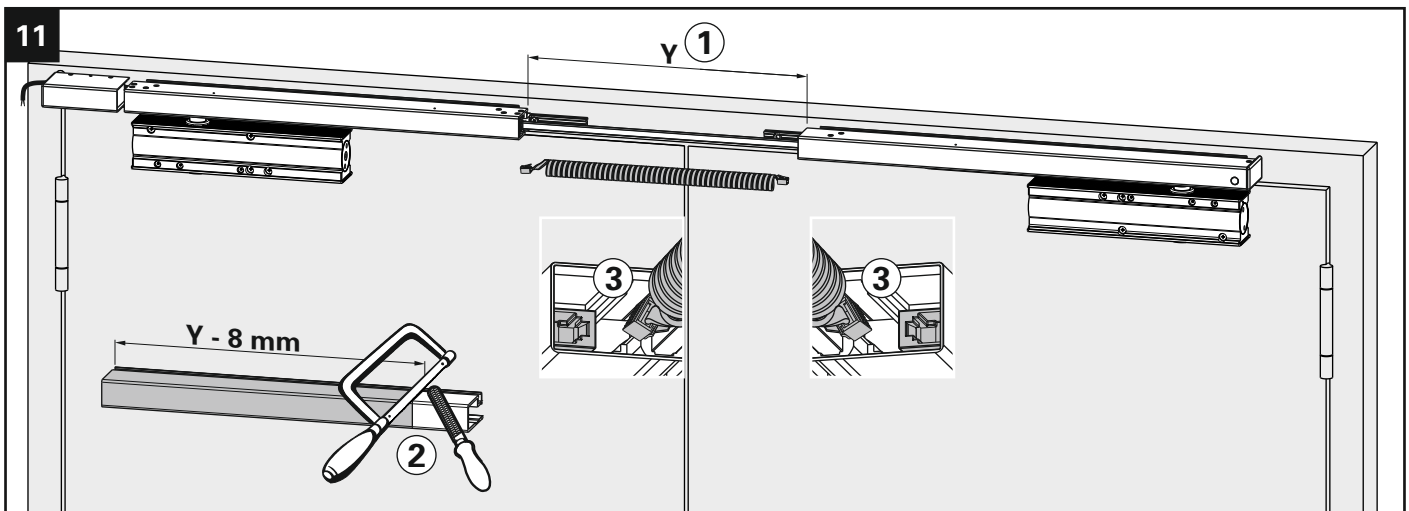
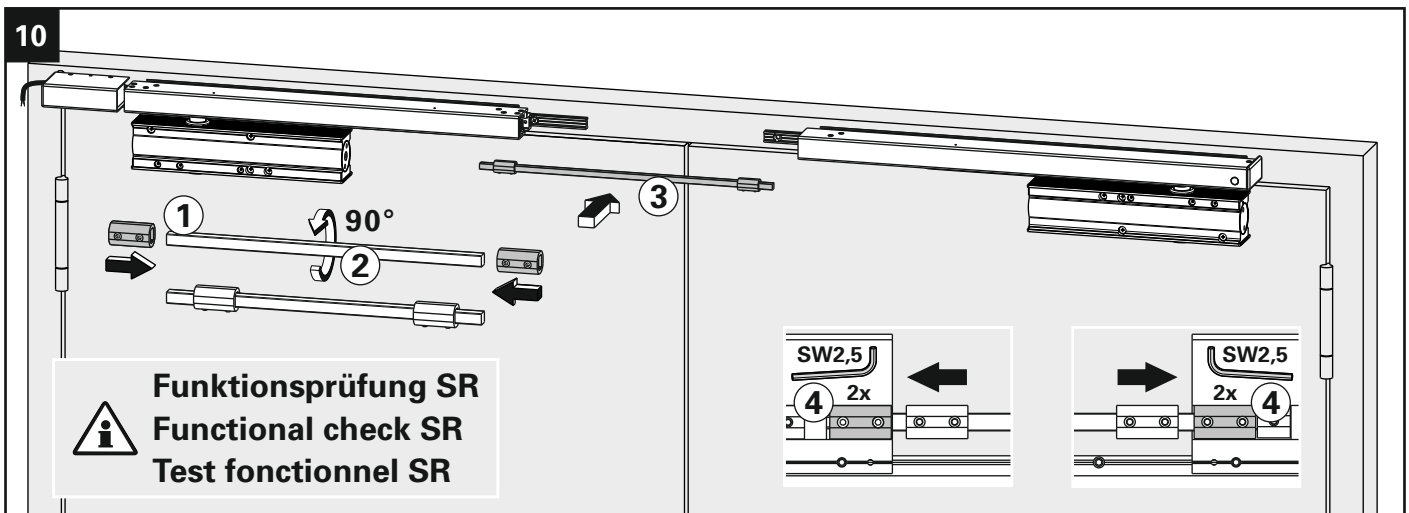
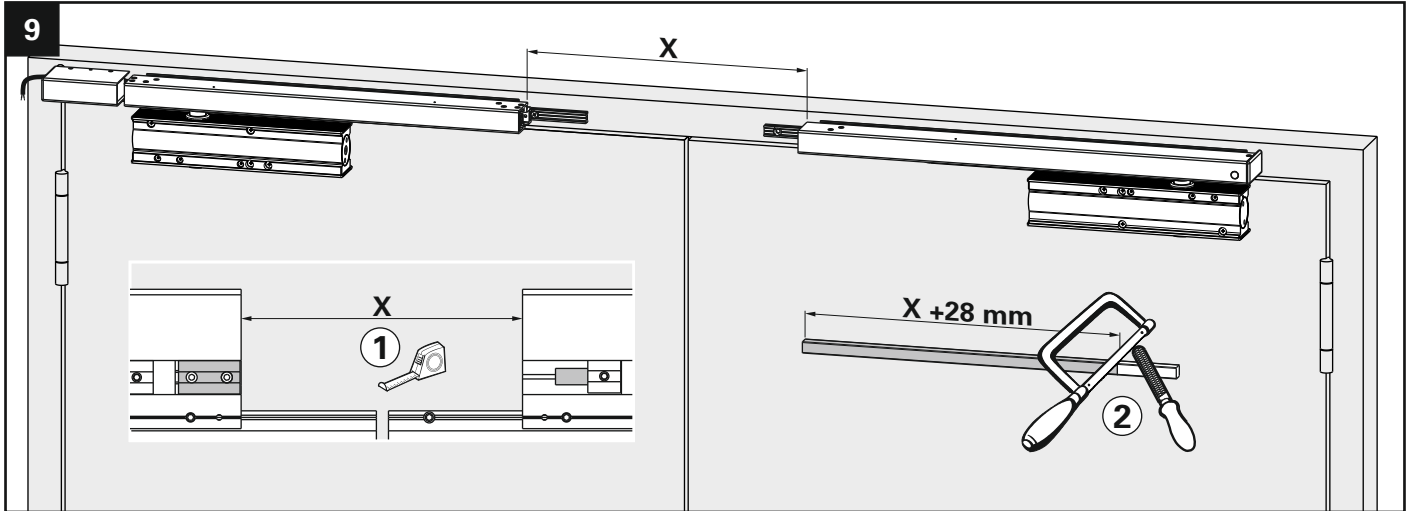


# Montageanleitung / Assembly instruction / Notice de montage





SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

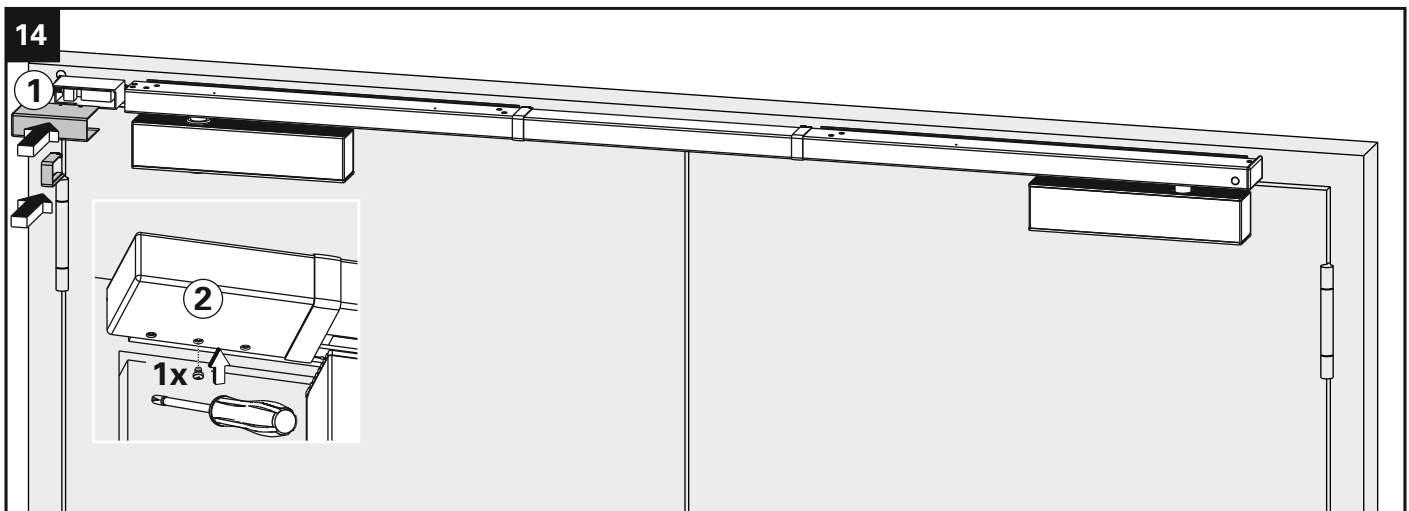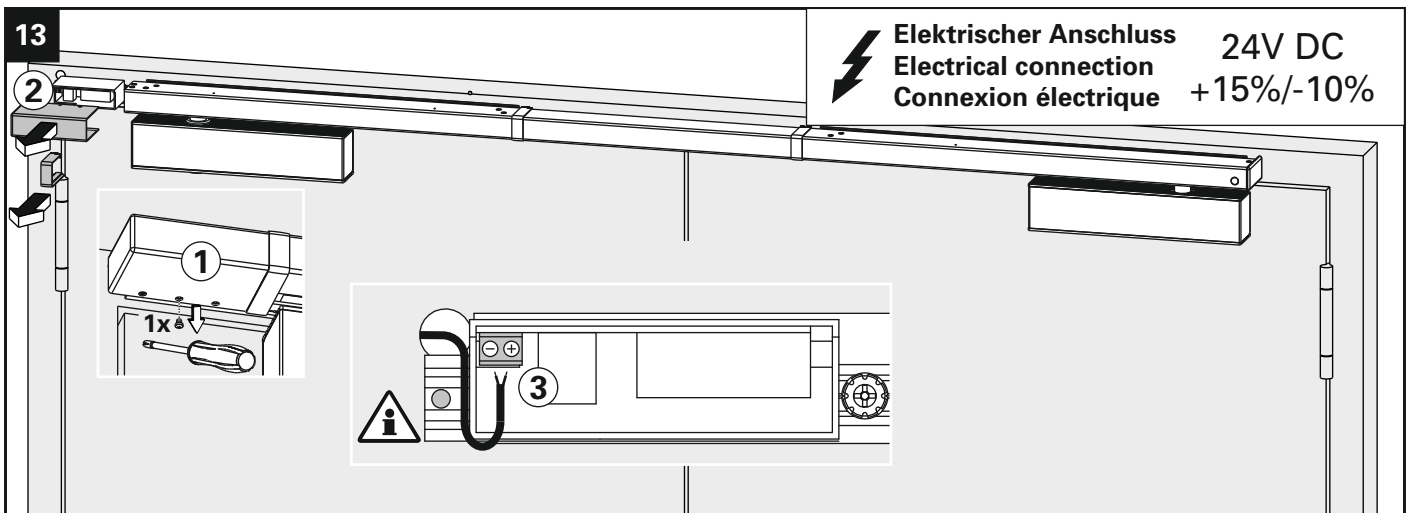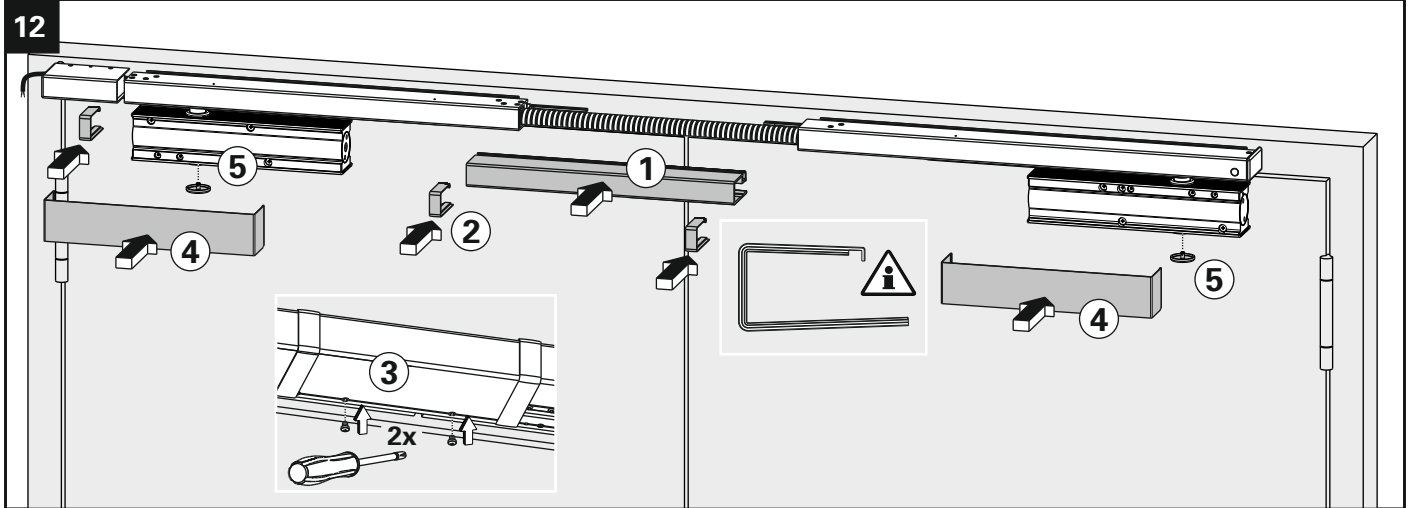

SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
 SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
 (DIN left / DIN right mirror image)  
 (DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

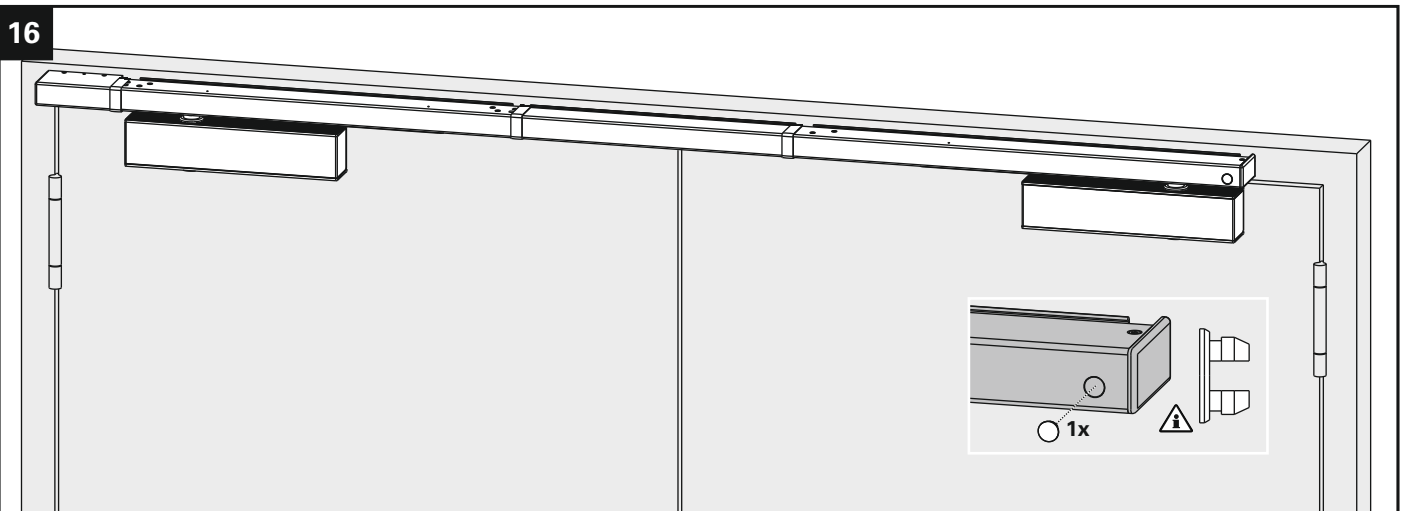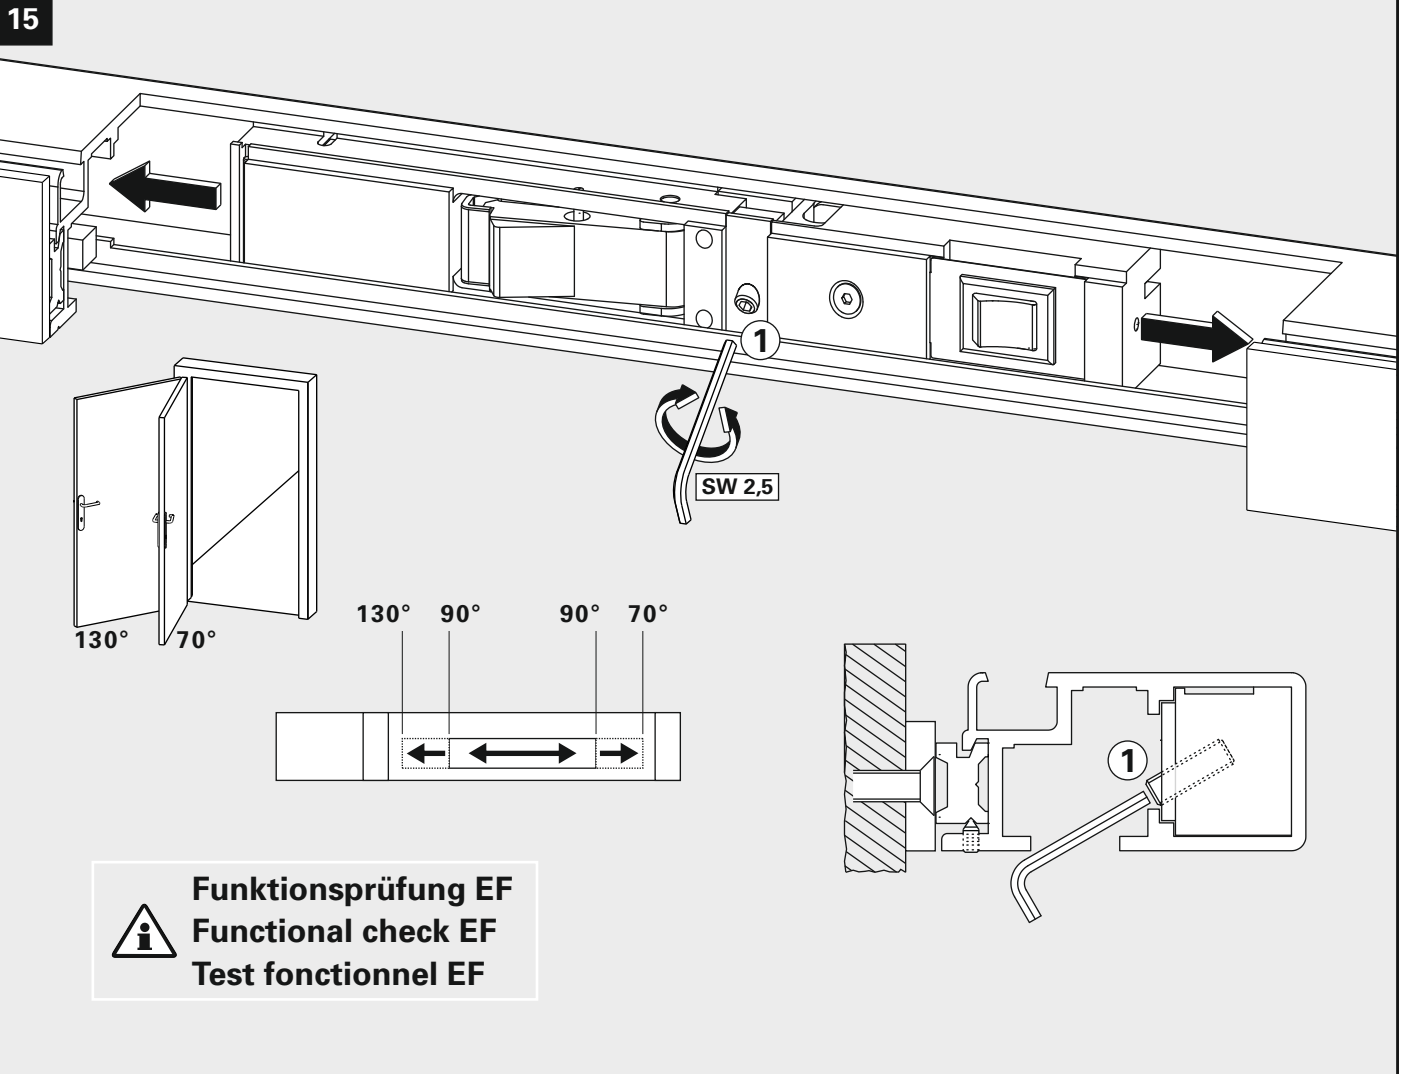



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

## Im Folgenden wird die Montage für Gangflügel links gezeigt. Bei Gangflügel rechts bitte entsprechend spiegelbildlich vorgehen.

Bohrschablone anlegen und je nach Anbauvariante (Direktmontage, Montage mit Standardprofil oder Montage mit Adaptionprofil) Bohrlochgruppe wählen und Locher bohren.

- 1a Direktmontage**  
Montageplatten (Türschließer) anschrauben.
- 1b Montage mit Standardprofil**  
Standardprofile (optional) anschrauben, gegebenenfalls bei Überlappung in Türmitte kürzen ①. Montageplatten (Türschließer) anschrauben ②.
- 1c Montage mit Adaptionprofil**  
Adaptionprofile (optional) anschrauben, gegebenenfalls bei Überlappung in Türmitte kürzen ①. Montageplatten (Türschließer) anschrauben ②.
- 2a Direktmontage**  
Gangflügelgleitschiene und Standflügelgleitschiene direkt montieren.
- 2b Montage mit Standardprofil**  
Gangflügelgleitschiene und Standflügelgleitschiene auf die Standardprofile schrauben.
- 2c Montage mit Adaptionprofil**  
Gangflügelgleitschiene und Standflügelgleitschiene auf die Adaptionprofile schrauben.
- 3** Hebelarme mit Türschließer verbinden ①. Türschließer montieren ②.
- 4** Schließgeschwindigkeitsventile schließen ①. Die Hebelarme Richtung Gleitschiene führen ② und miteinander verbinden ③. Schließgeschwindigkeitsventile wieder öffnen, Türen schließen.
- 5** Schließgeschwindigkeit einstellen.
- 6** Schließkraft einstellen.
- 7** Endschlag einstellen.
- 8** Öffnungsdämpfung einstellen.
- 9** Maß X gemäß Darstellung ermitteln ①. Verbindungsstange auf entsprechendes Maß X + 28mm ablängen und entgraten ②.
- 10** Verbindungsmuffen wie dargestellt auf die Verbindungsstange schieben ①. Verbindungsstange um 90° drehen ② und von unten zwischen die Stangenenden führen ③. Die Verbindungsmuffen über die Stangenenden auf Anschlag schieben und Madenschrauben festziehen ④. Wichtig: Die Schrauben der Verbindungsmuffen müssen nach unten zeigen!



### Funktionsprüfung SR:

**Beide Türflügel ca. 60° öffnen, Gangflügel muss geöffnet bleiben. Standflügel schließt. Gangflügel darf erst ab einem Winkel des Standflügels von ca. 30° schließen.**



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

- 11** Maß Y zwischen den Enden der Gleitschienen ermitteln<sup>①</sup>. Abdeckprofil auf entsprechendes Maß Y - 8mm ablängen und entgraten<sup>②</sup>. Verbindungskabel anschließen<sup>③</sup>.
- 12** Abdeckprofil auf das Montageprofil einhängen<sup>①</sup> und Kunststoff-Clips einsetzen<sup>②</sup>. Abdeckprofil ausrichten und fixieren<sup>③</sup>. U-Cover<sup>④</sup> und Ritzelabdeckung am Türschließer<sup>⑤</sup> aufklippen.
- 13** **Elektrischer Anschluss: 24V DC, +15% / -10%**  
Verschraubungen der Stromversorgungseinheit lösen<sup>①</sup>. Kunststoff-Clip<sup>②</sup> und Abdeckung entfernen<sup>③</sup>. Stromzufuhr anschließen<sup>④</sup>.
- 14** Abdeckung und Kunststoff-Clips einsetzen<sup>①</sup> - <sup>②</sup>. Abdeckungen ausrichten und fixieren<sup>③</sup>.
- 15** Die Feststellanlage ist für einen Türöffnungshaltewinkel von 90° vormontiert. Der Öffnungswinkel läßt sich durch Verschieben der Feststelleinheit, in Richtung Türmitte bis auf 70° und Richtung Türbänder bis auf 130°, verstellen. Hierzu wird die Tür auf den gewünschten Feststellwinkel geöffnet und festgesetzt. Zum Verschieben der Feststelleinheit muß die Klemmschraube<sup>①</sup> gelöst werden. Die Feststelleinheit dann auf Anschlag an das Gleitstück schieben und Klemmschraube fest anziehen.  
Bei max. Türöffnungswinkeln kleiner 90° kann das Gleitstück die Klemmschraube verdecken. In diesem Falle muß die Feststelleinheit vor dem Öffnen und Festsetzen der Tür auf Anschlag in Richtung Türmitte, nach Lösen der Klemmschraube, verschoben werden. Klemmschraube erneut festziehen und wie zuvor beschrieben gewünschten Feststellwinkel einstellen.  
Funktiosprüfung der Feststellung und des Rauchmelders durchführen.
- 16** Schraublochabdeckung in die Standflügelgleitschiene klippen.



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

## Assembly for active leaves on the left is described below. For active leaves on the right, please proceed accordingly.

Attach drilling template and choose corresponding drill holes depending on mounting situation (direct mounting, mounting with standard profile or mounting with adaptor plate). Drill holes.

### 1a Direct mounting

Screw on door closer mounting plates.

### 1b Mounting with standard profile

Screw on standard profiles (optional), shorten if necessary ①. Screw on door closer mounting plates ②.

### 1c Mounting with adaptor plate

Screw on adaptor plate (optional), shorten if necessary ①. Screw on door closer mounting plates ②.

### 2a Direct mounting

Mount active leaf slide rail and passive leaf slide rail directly.

### 2b Mounting with standard profile

Mount active leaf slide rail and passive leaf slide rail onto standard profile.

### 2c Mounting with adaptor plate

Mount active leaf slide rail and passive leaf slide rail onto adaptor plate.

3 Connect lever arms to door closer ①. Fit door closer ②.

4 Close closing speed valve ①. Guide the lever arm in the direction of the slide rail ② and connect to the slide rail ③. Open speed valves. Close doors.

5 Set closing speed.

6 Set closing force.

7 Set latching speed.

8 Set back check.

9 Determine dimension x in line with drawing ①. Cut connecting rod to length in line with said dimension x + 28 mm and trim ②.

10 Push coupling sleeves as depicted onto the connecting rod ①. Turn the connecting rod by 90° ②. Push connecting rod between the rod ends ③. Push the coupling sleeves over the rod ends and tighten grub screws ④. Attention: the screws of the coupling sleeves have to point downwards.



### Functional test SR:

**Open both door leaves approx. 60°, active leaf must stay open. Passive leaf closes. Active leaf must only close when the angle of the passive leaf is approx. 30°.**



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

- 11** Determine dimension  $y$  between the ends of the slide rails ①. Cut cover profile to length in line with dimension  $y - 8$  mm and trim ②. Connect connection cable ③.
- 12** Mount cover profile onto the assembly profile ① and attach plastic clips ②. Adjust cover profile ③ and fix in place. Clip on U-cover ④ and pignon cover ⑤ onto the door closer.
- 13** **Electrical connection: 24V DC, +15% / -10%**  
Loosen screws of the power supply unit ①. Remove plastic clips ② and cover ③. Connect to power supply ④.
- 14** Insert cover ① and plastic clips ②. Adjust covers and fix into place ③.
- 15** The slide rail with hold-open function is premounted for a door opening angle of  $90^\circ$ . The open angle can be changed up to  $70^\circ$  by moving the hold open unit in the direction of the door middle. It can also be changed up to  $130^\circ$  by moving the hold open unit in the direction of the door hinges. This is achieved by opening the door until the requested opening angle is achieved and fixing it in this position. In order to move the hold open unit, you have to loosen the fixing screw ①. Move the hold-open unit till dead stop of the sliding block and tighten the fixing screw ①. In case the max. door opening angle is smaller than  $90^\circ$ , the sliding block might cover the fixing screw. In this case, the hold-open unit has to be moved till dead stop in direction of door middle after fixing screw has been loosened. This has to be done before the door is opened and fixed in wished position. Tighten fixing screw and adjust (as described above) the requested hold-open angle. Carry out a functionality test of hold-open function.
- 16** Clip the screw hole cover into the passive leaf slide rail.



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

## Ci-dessous le montage pour vantail principal gauche. Pour le montage à droite veuillez procéder en conséquence.

Positionner le gabarit de perçage et selon le cas de configuration (montage direct, montage avec profile standard ou avec profil d'adaptation) choisir les trous adaptés puis perçer.

### 1a Montage direct

Fixer la plaque de montage du ferme-porte.

### 1b Montage avec profil standard

Fixer le profile standard (en option) recouper si nécessaire ①. Fixer la plaque de montage du ferme-porte ②.

### 1c Montage avec profil d'adaptation

Fixer la plaque d'adaptation (en option) recouper si nécessaire ①. Fixer la plaque de montage du ferme-porte ②.

### 2a Montage direct

Fixer la glissière du vantail principal et du vantail secondaire direct.

### 2b Montage avec profil standard

Fixer la glissière du vantail principal et du vantail secondaire sur le profile standard.

### 2c Montage avec profil d'adaptation

Fixer la glissière du vantail principal et du vantail secondaire sur le profile d'adaption.

3 Fixer le bras au ferme-portes ①. Fixer le ferme-portes ②.

4 Fermer la valve du réglage de la vitesse ①. ② Positionner le bras jusqu'au patin de la glissière puis visser le bras au patin ③. Ouvrir la valve du réglage de la vitesse. Fermer les portes.

5 Ajuster la vitesse de fermeture.

6 Ajuster la force fermeture.

7 Ajuster l'à-coup final.

8 Ajuster le frein à l'ouverture.

9 Prendre la mesure X comme indiqué ①. Recouper et ébavurer la tige à la dimension X+28mm ②.

10 Positionner comme indiqué les manchons de raccordement sur la tige ①. Tourner la tige de 90° ②, ③ positionner et fixer les manchons à l'aide des vis 6 pans creuses ④. (les vis doivent être dirigées vers le bas).



### Test du sélecteur.

Ouvrir les deux vantaux à 60°, le vantail principal doit se maintenir en position ouverte. Le vantail secondaire doit se fermer. Le vantail principal doit se fermer à partir d'un angle de fermeture du vantail secondaire à partir de 30°.



SR-EF (24V) mit TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) with TS-61 / 51 B  
SR-EF (24V) avec TS-61 / 51 B

(DIN links / DIN rechts spiegelbildlich)  
(DIN left / DIN right mirror image)  
(DIN gauche / DIN droite inverser l'illustration)

- 11** Prendre la mesure Y comme indiqué ①. Recouper et ébavurer la tige à la dimension Y - 8mm ②. Raccordement électrique ③.
- 12** Positionner, ajuster et fixer le capot et les clips plastique ① - ③. Clipser le capot U du ferme-portes ainsi que le cache de l'axe ④ - ⑤.
- 13** **Raccordement électrique: 24V DC, +15% / -10%**  
Devisser le capot du raccordement électrique ①. Enlever les clips plastique ainsi que le cache ② - ③. Raccorder l'alimentation ④.
- 14** Positionner, ajuster et fixer le capot et les clips plastique ① - ③. Clipser les cache-vis après test de bon fonctionnement.
- 15** Le sélecteur de fermeture est pré-disposé pour un angle d'ouverture de 90°. Cet angle peut être modifié en dévissant les vis pointeaux et en déplaçant l'arrêt de 70 à 130°. De cette façon la porte peut être maintenue à l'angle d'ouverture souhaité ①.  
Tester le fonctionnement.
- 16** Clipser les caches-vis de la glissière du vantail secondaire.